




# Gabaryty agregatu GCA.2.03 + SMS.6

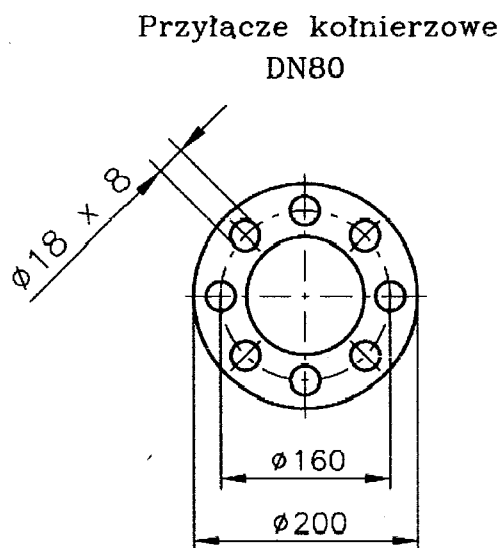

Przyłącze gwintowane



Typ : SMS-6  
Moc silnika: 7,5 kW  
Masa agregatu: 99,5 kg

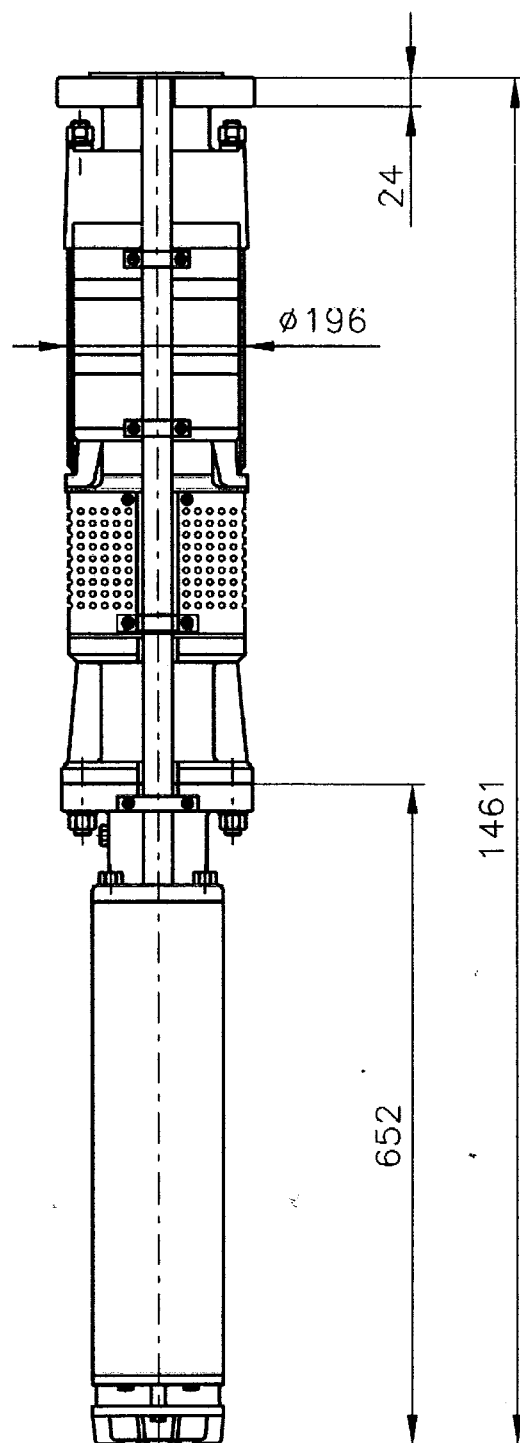

**PPUH "ADIR" Kielce**

Projekt Budowlany

Data: 07.2014 r.

Obiekt: Modernizacja ujęcia wody w m. Ociesęki gm. Raków

Adres obiektu: m. Ociesęki gm. Raków

Przedmiot rys.: Gabaryty agregatu GCA.2.03

Projektował: mgr inż. Jarosław Markiton Upr Nr AG.II.4/ZO/7131-2/377/01  
Projektant sieci, instalacji i urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych

Opracował: mgr inż. Krzysztof Bielecki

**Rys. 6**  
Skala

et  
D