


Gabaryty agregatu GBA.2.06 + 3,7 kW

o : SMS 6"
c silnika: 3,7 kW
sa agregatu 63,0 kg

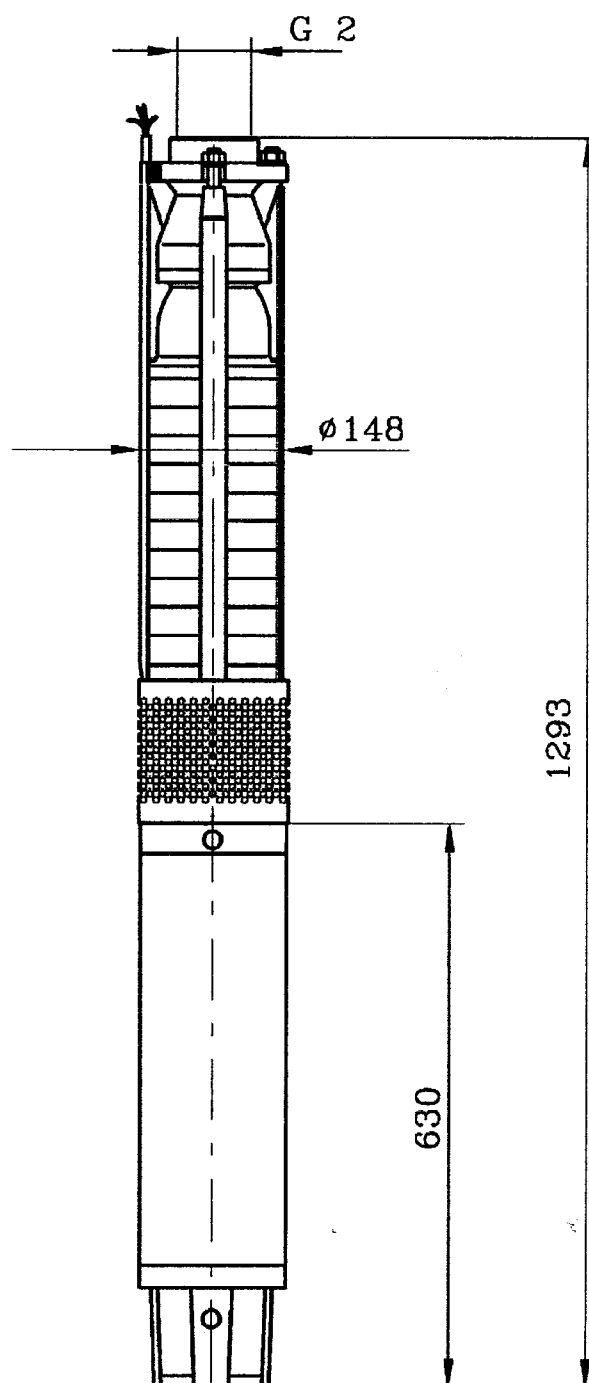

PPUH "ADIR" Kielce

Projekt Budowlany

Data: 07.2014 r.

Obiekt: Modernizacja ujęcia wody w m. Ociesęki gm. Raków

Adres obiektu: m. Ociesęki gm. Raków

Przedmiot rys.: Gabaryty agregatu GBA.2.06

Projektował: mgr inż. Jarosław Markiton Upr Nr AG.II.4/ZO/7131-2/377/01
Projektant sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Opracował: mgr inż. Krzysztof Bielecki

Rys. 7
Skala

-

[Signature]

[Signature]