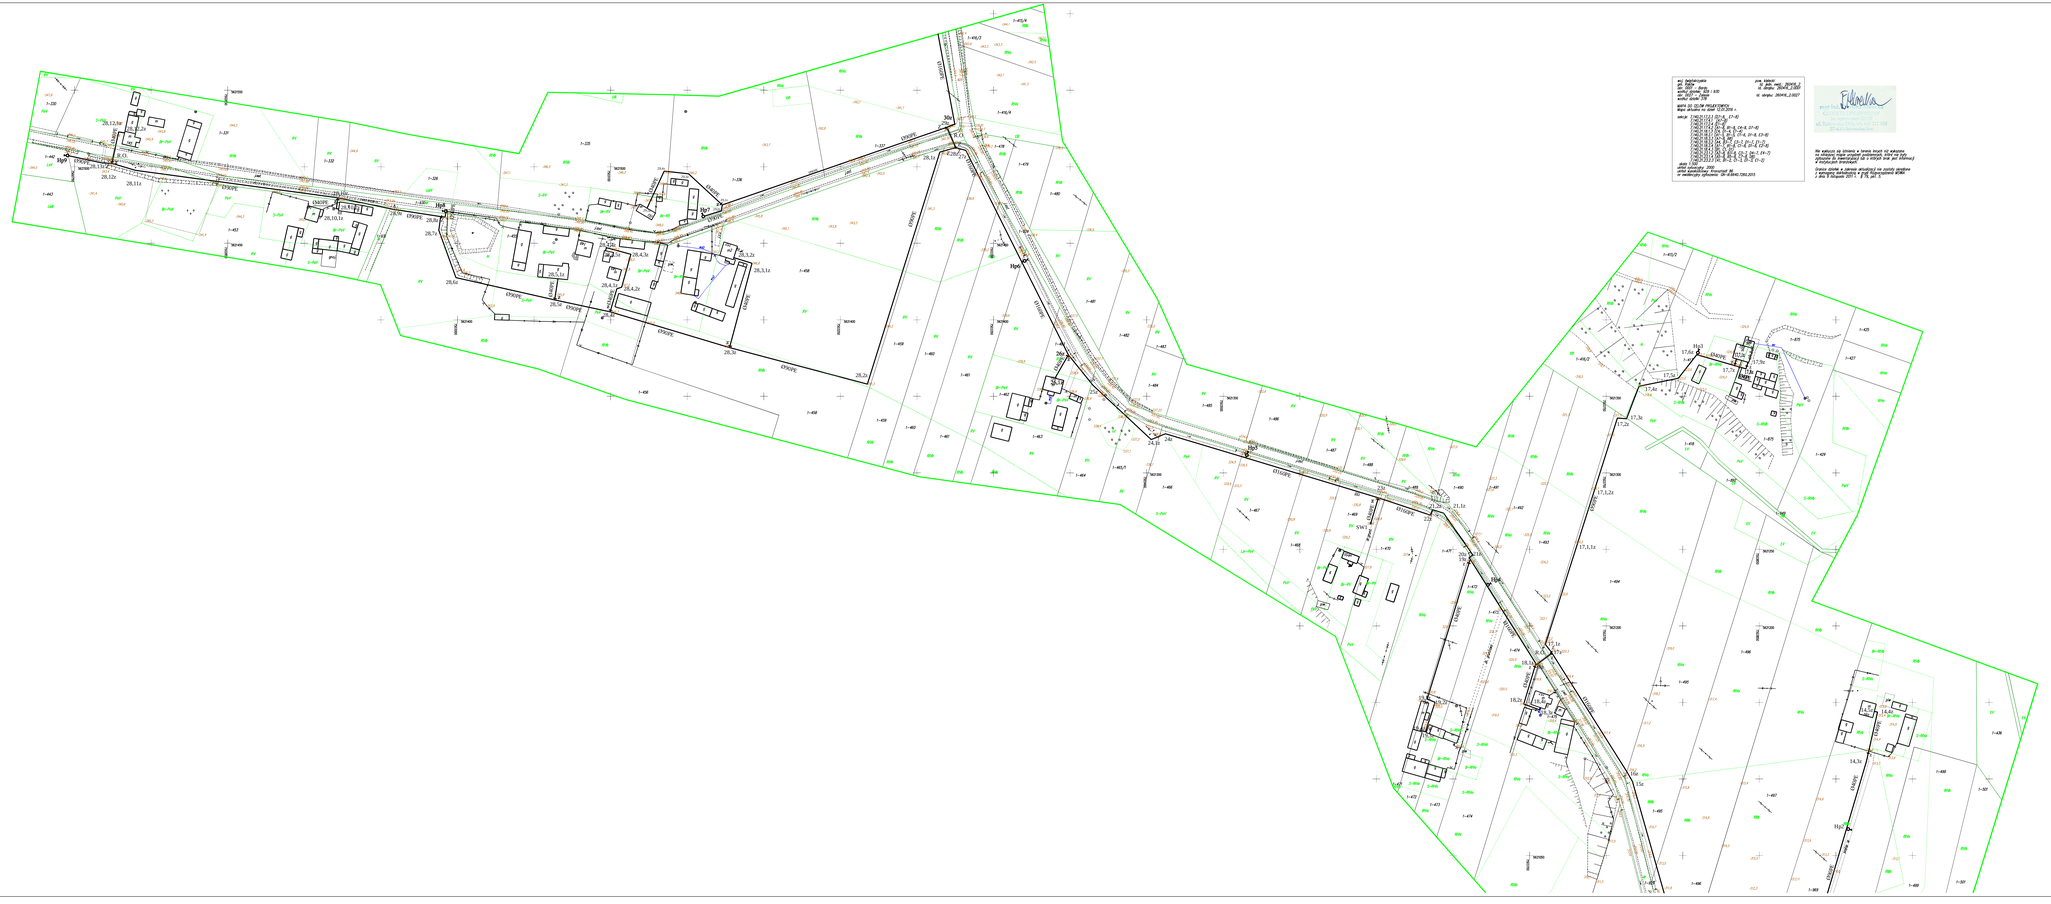

Układ arkuszy na rys. 2



Oznaczenia:

———	Projektowana sieć wodociągowa
Hp1,2,3...	Projektowane hydranty przeciwpożarowe DN80 nadziemne
Hp7	Projektowany hydrant przeciwpożarowy DN80 podziemny
SW1	Projektowana studnia wodomierzowa
R.O.	Projektowane rury ochronne
z	Projektowane zasuwy
1z, 2z, 3z...	Punkty zakonania trasy
———	istniejące rurociągi z sieci indywidualnych

Projektował: mgr inż. Marcin Olsiński, W. upr.: SLK/SKN/PWOS/15	Podpis:	Zamawiający:	Gmina Raków, Ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków
Sprawdzał: mgr inż. Piotr Suchecki, W. upr.: BB/90, 342/90	Podpis:	Zadanie:	Budowa wodociągu Bardo
Sprawdził: dr inż. Antoni Olsiński	Podpis:	Ukł. rysunku:	Projekt zagospodarowania terenu
Sprawdził: mgr inż. Ewa Suchecka, SLK/SDS/PWOS/15	Podpis:		
BILTECH Marcin Olsiński		Data: 11.2016	Branża: sanitarna; Skala: PW; Skala: 1:1000; Nr rys.: 2