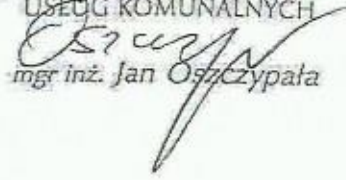


9. Każde przyłącze wodociągowe winno być wyposażone w opaskę (nawiertkę) oraz zasuwę odcinającą 50 zamontowaną w odległości 1,0 m od opaski. Na przyłączach wodociągowych dla których włączenie do sieci znajduje się po drugiej stronie drogi należy dodatkowo zamontować zasuwę odcinającą 50 zlokalizowaną na terenie działki do której projektuje się przyłącze. Zasuwa ta winna być zamontowana w odległości do 1,5 m od granicy. Każde przejścia pod drogami należy zaprojektować w rurze ochronnej.
10. Wszystkie obudowy do zasuw winny być teleskopowe.
11. Termin włączenia do istniejącej sieci wodociągowej uzgodnić na 3 dni przed z Gminą w Rakowie.
12. Przed przystąpieniem do robót związanych z zajęciem pasa drogowego należy uzyskać zezwolenie od właściwego zarządcy drogi.
13. Warunki techniczne są ważne w okresie 2 lat od daty ich wydania.

KIEROWNIK REFERATU
USŁUG KOMUNALNYCH


mgr inż. Jan Oszczypała