



Schemat podłączenia zasowy liniowej do sieci wodociągowej.

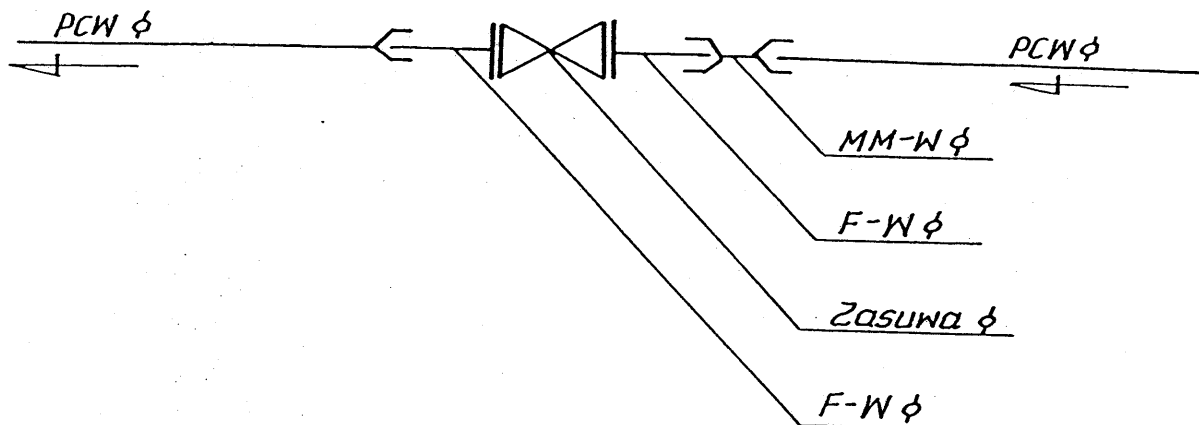


Schemat podłączenia hydrantu p.poż. φ 80mm do sieci wodociągowej.

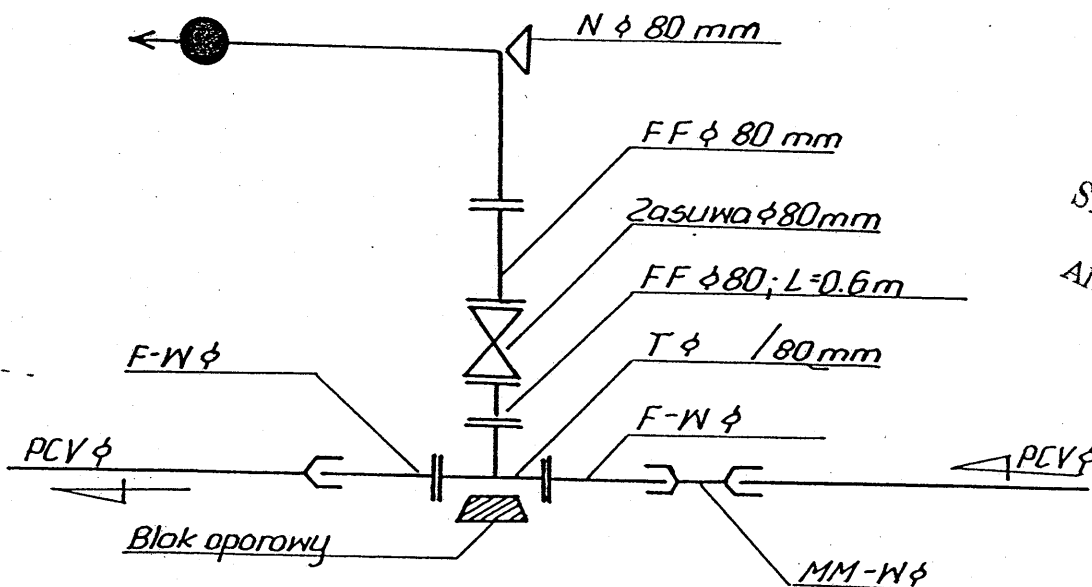

STAROSTWO POWIATOWE
w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

Schemat podłączenia przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej.

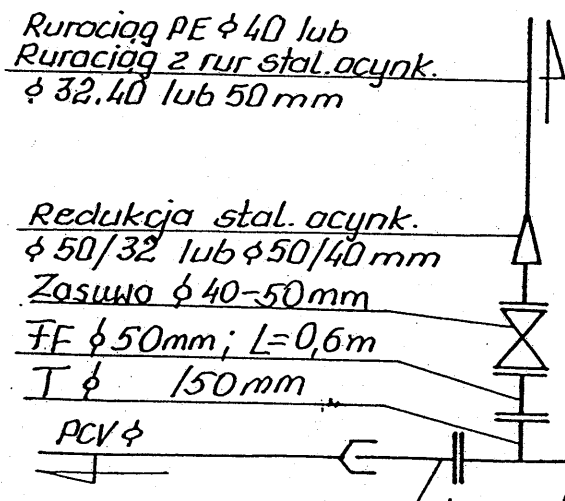

Przedsiębiorstwo EXWOD Kielce mgr inż. Jan Taborski 25-723 Kielce, ul. Struga 3/6 tel/fax 041 362-48-00, kom. 0602 133 529				
ZADANIE:	Projekt budowlany sieci wodociągowej w msc. Korzenno, Celiny, Smyków			
INWESTOR:	Urząd Gminy Raków			
NAZWA ZAŁĄCZNIKA:	Schemat podłączenia zasowy, hydrantu, przyłącza			
Funkcja Imię Nazwisko	Nr upr. bud.	Specjalność	Podpis, data	45
PROJEKTANT: mgr inż. P. Taborski	KL-593/94 KL-594/94	sieci wod-kan mel-wodne		Nr rys 4
mgr inż. J. Taborski	11/1965/KL KL-268/86	mel-wodne sieci wod-kan		
SPRAWDZAJĄCY:	132/81	wod-kan-ciepl		