


PRZEDSIĘWZIENIE WODCIĄGOWE

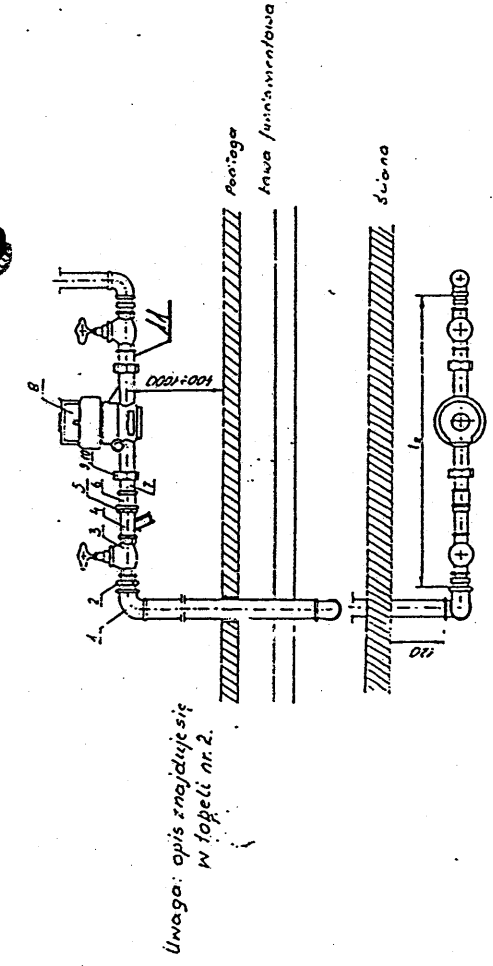

Zabudowa zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym w budynku.

Przedsiębiorstwo EXWOD Kielce
mgr inż. Jan Taborski
25-723 Kielce, ul. Struga 3/6
tel/fax 041 362-48-00, kom. 0602 133 529

ZADANIE: Projekt budowlany sieci wodociągowej w msc. Korzenno, Celiny, Smyków

INWESTOR: Urząd Gminy Raków

NAZWA ZAŁĄCZNIKA: Schemat montażu wodomierza

Funkcja Imię Nazwisko	Nr upr. bud.	Specjalność	Podpis, data
PROJEKTANT: mgr inż. P. Taborski	KL-593/94 KL-594/94	sieci wod-kan mel-wodne	
mgr inż. J. Taborski	11/1965/KL KL-268/86	mel-wodne sieci wod-kan	
	132/R/1	wod-kan-ciepl	

48

4