


SZCZEGÓŁ "A"

Uszczelnienie przewodu
 ϕ 25 i 40 mm.

Przewód					Tuleja stalowa		
DN	Dz	DN ₁	Dz ₂	W mm			
25	30	32	38				
40	44,5	50	57				

Szczegół osadzenia wrazu lekkiego
+20

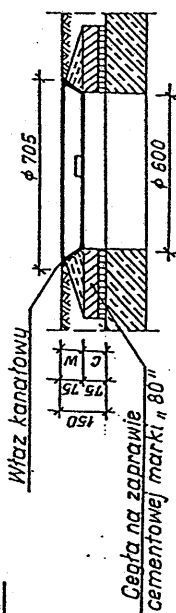

WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE STUDZENKI SW-W-25-50/SK

[illegible]

Przedsiębiorstwo EXWOD Kielce

mgr inż. Jan Taborski

723 Kielce, ul. Struga 3/6

²² tel/fax 041 362-48-00, kom. 0602 133 529

Projekt budowlany sieci wodociągowej

w msc. Korzenno, Celiny, Smyków

Urząd Gminy Raków

Schemat studzienki wodomierzowej

Funkcja Imię

UWAGI:

1. Zbudowa zestawów wodomierzowych
wz PN-67/M-54910.

2. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem.

Podpis,

Specjalnos

sieci wod-kan

mel-wodne

mel-wodne


Wod-kan-cien

1997-1998

49

STAROSTWO POWIATOWE
w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

PRZEKRÓJ B-B

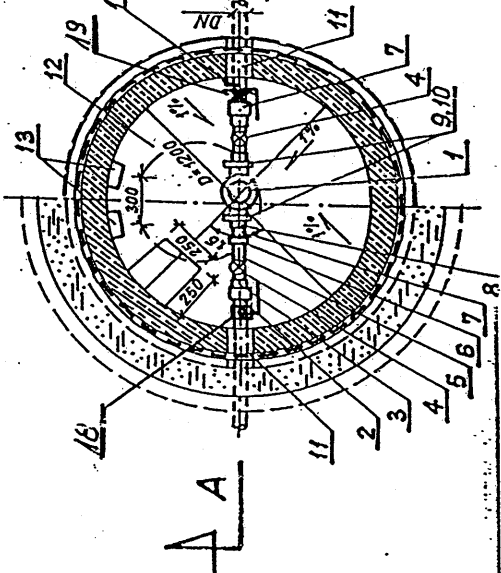

49